


Montageanleitung 40010 / Instructions de montage 40010 / Istruzioni di montaggio 40010

OPTIMUS

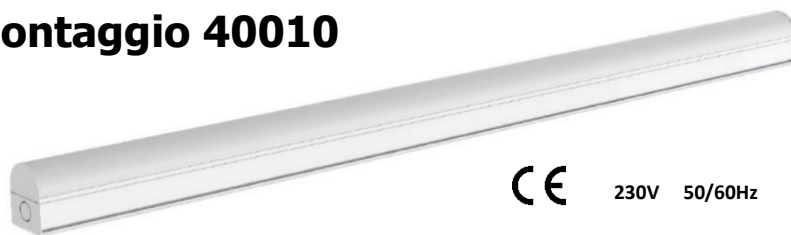

CE 230V 50/60Hz

DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Wand- oder Deckenmontage möglich.

FR L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié et autorisé. Montage murale ou au plafond possible.


IT L'installazione e la messa in servizio devono essere effettuate esclusivamente da personale specializzato e autorizzato. Montaggio a parete o a soffitto possibile.



DE Vor der Installation Anlage freischalten

FR Déverrouiller l'installation avant l'installation


IT Sbloccare l'impianto prima dell'installazione

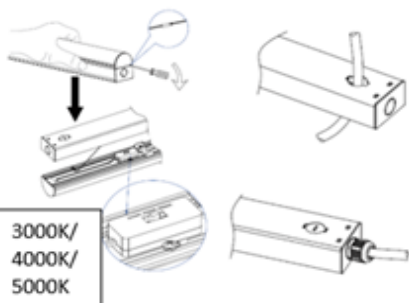

DE Lichtfarbe und Leistung nicht während dem Betrieb verstellen, dies kann zu Ausfällen der LED-Dioden führen.

FR Ne modifiez pas la couleur de la lumière ni la puissance pendant le fonctionnement, cela peut entraîner des pannes des diodes LED. Modifications techniques sous réserve.


IT Non modificare il colore della luce e la potenza durante il funzionamento, ciò potrebbe causare guasti ai diodi LED. Modifiche tecniche riservate.

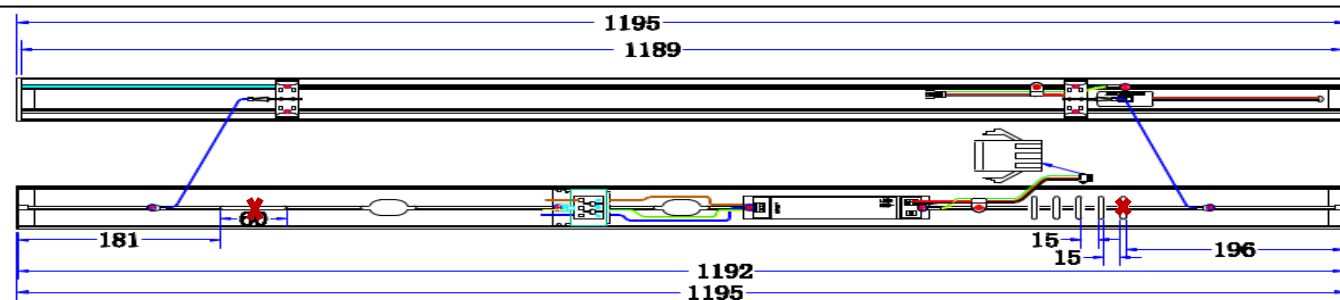

X DE Platzierung der Schrauben 4x30mm, 770mm, Bohrlochtiefe: 35mm Bohrlochdurchmesser: 5mm

FR Placement des vis 4x30mm, 770mm, Profondeur du trou de perçage: 35mm Diamètre du trou de perçage: 5 mm

IT Posizionamento delle viti 4x30mm, 770mm, Profondità del foro di perforazione: 35mm, Diametro del foro di perforazione: 5 mm

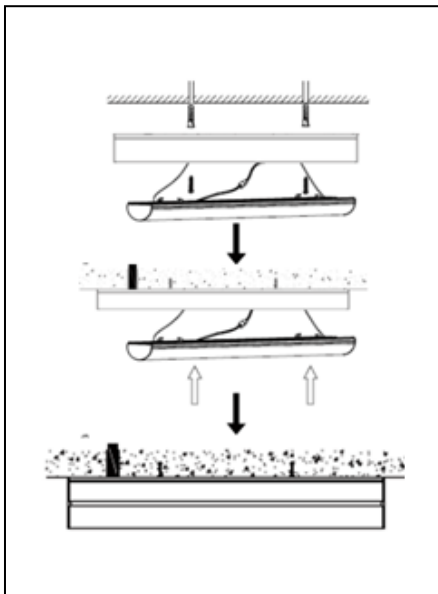

DE Platzierung der Schrauben 4x30mm und Nylandübel

Abstand: 930mm

Fallsicherungen in passende Vorrichtung befestigen, Steckverbindung sicherstellen
Abdeckung kräftig auf den Sockel drücken

FR Placement des vis 4x30mm et des chevilles en nylon


Écart : 930 mm

Fixer les dispositifs de sécurité dans l'appareil approprié, assurer la connexion des prises
Appuyer fermement le couvercle sur le socle

IT Posizionamento delle viti 4x30mm e tasselli in nylon

Distanza: 930 mm

Fissare i dispositivi di sicurezza nell'apposito alloggiamento, assicurare il collegamento
Premere con forza la copertura sulla base

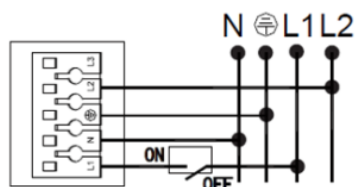

DE Anschlusschema bei Notleuchten

Art. 40011/40013/40021

L1 geschaltete Phase

L2 direkte Phase

L3 keine Funktion

FR Schéma de raccordement pour les éclairages de secours

Art. 40011/40013/40021

L1 phase commutée

L2 phase directe

L3 aucune fonction

IT Schema di collegamento per le luci di emergenza

Art. 40011/40013/40021

L1 fase commutata

L2 fase diretta

L3 nessuna funzione



DE Technische Änderungen vorbehalten.

FR Modifications techniques sous réserve.

IT Modifiche tecniche riservate.